

Rimuovere il portello da palo **H** con la chiave in dotazione
 Estrarre il coperchio **A** e la morsettiere **B** dalla scatola **C**
 Eseguire il cablaggio della linea dorsale (come riferimento per la sguainatura dei cavi, vedere la dima riportata all'esterno della scatola)
 In tale operazione considerare la max combinazione di cavi fascicabili,

1 + 1 cavo 4x16mm² + 2 cavi 2 x 2,5mm²
4 + 4 cavi 1x16mm² + 2 cavi 2 x 2,5mm²

Ricollocare la morsettiere ed il coperchio nella scatola
 Completare il cablaggio della linea di derivazione alle lampade
 Inserire la paretina di protezione **D** nelle guide della scatola
 Stringere i cavi e i perni **E** della paretina **D** con la fascetta **G**
 Rifilare i setti di paretina **F** che sporgono dalle guide
 Assicurarsi che il coperchio sia chiuso correttamente
 Inserire la scatola nella feritoia del palo


Remove the pole door **H** with the supplied key
 Pull out the cover **A** clamp **B** from the **C**
 Carry out the wiring of the back line (please see the template on the box for the cable drawing)
 Consider the maximum possible cable combination

1 + 1 cable 4x16mm² + 2 cables 2 x 2,5mm²
4 + 4 cables 1x16mm² + 2 cables 2 x 2,5mm²

Put again the clamp and the cover in the box
 Complete the derication wiring to the lamps
 Insert the small protection wall **D** into the box guides
 Tighten cables and pivots **E** of the small wall **D** with the band **G**
 Trim the baffles of the small wall **F** that stretch out from the guides
 Be sure that the the cover is well closed
 Put the box into the pole opening
 Close the opening with the pole door **H**










SIMES S.p.A. VIA G. PASTORE 2/4 - 25040 CORTE FRANCA (BRESCIA) - ITALY
TEL. +39 0309860430 - FAX +39 0309860439
E-mail: simes@simes.it - http://www.simes.it

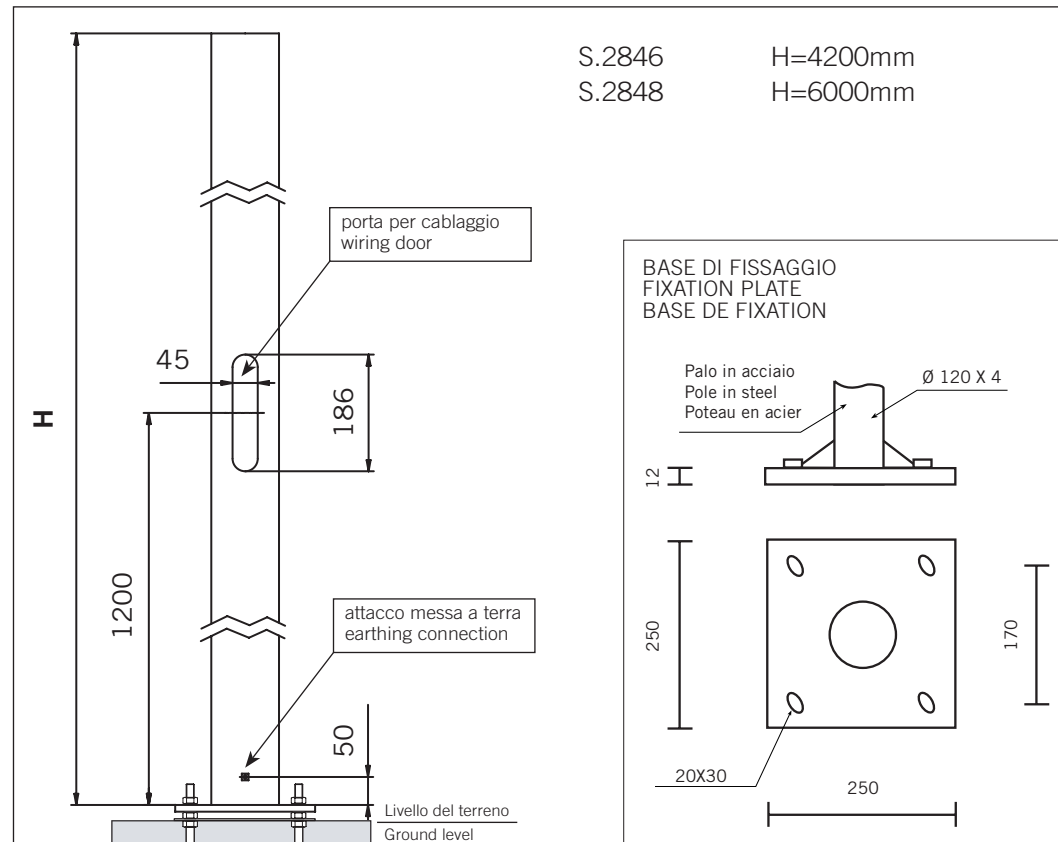

S.2846 H=4200mm
 S.2848 H=6000mm

INSTALLAZIONE TIRAFONDI S.2840
INSTALLATION PLANTED ROOT - S.2840

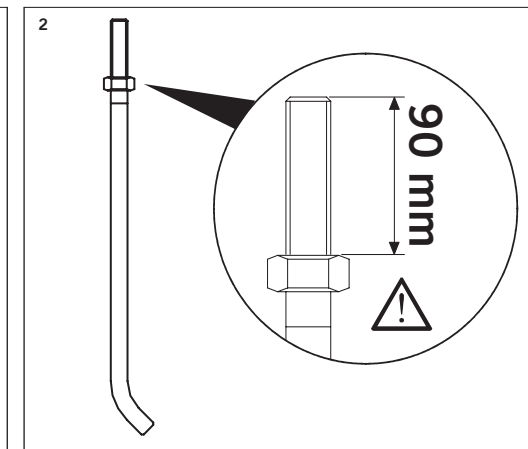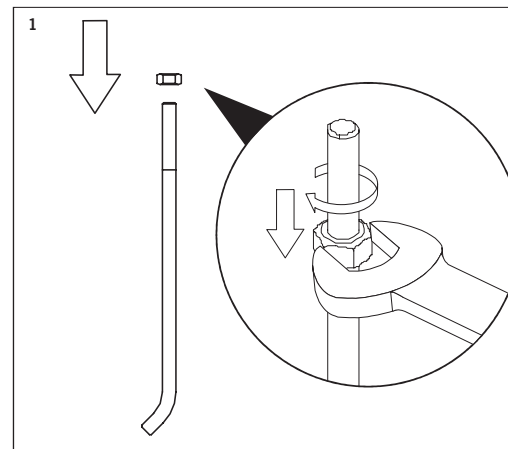

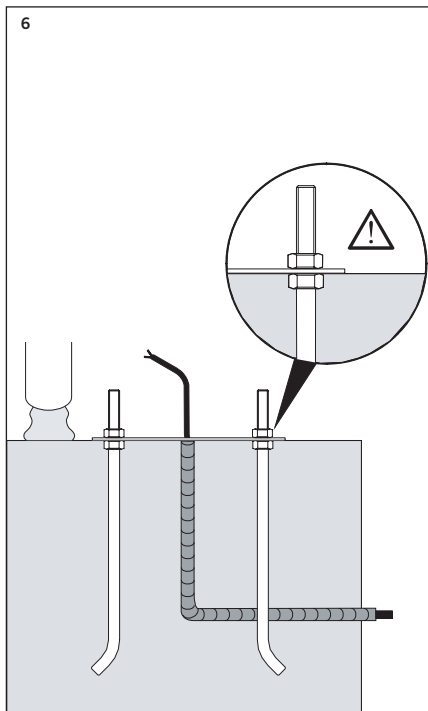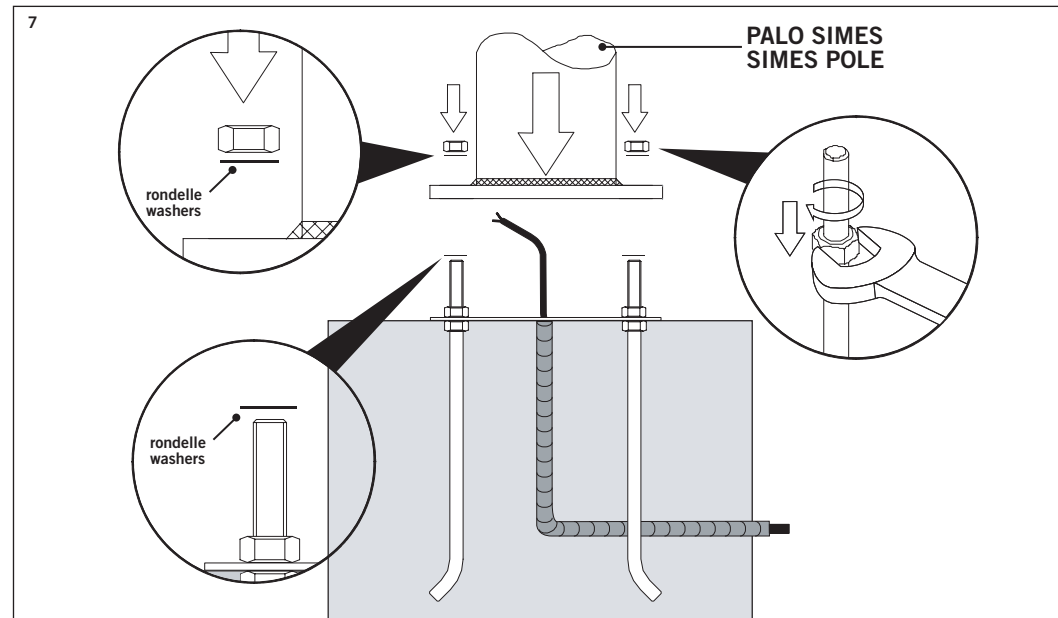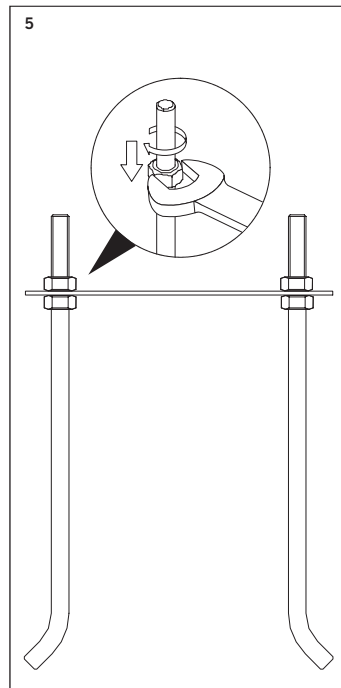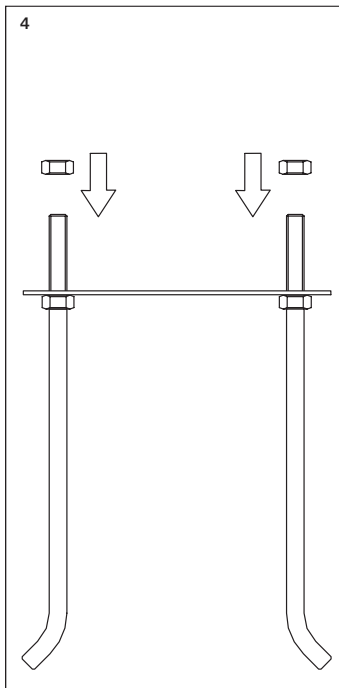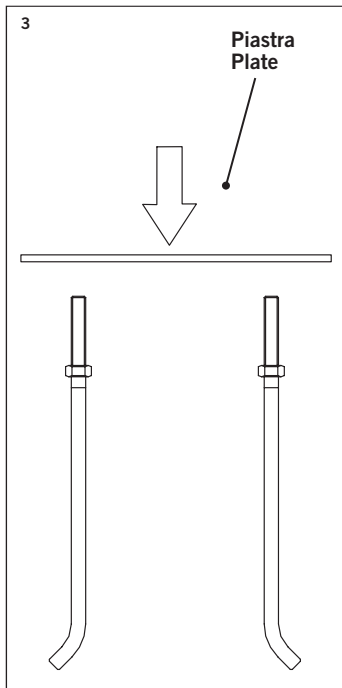

Dopo aver predisposto il tubo currogato max 60mm centrale alla piastra. Realizzare il plinto di cemento armato con profondità 0,7m e lato 1m. Le dimensioni del plinto possono essere ottimizzate a seconda della consistenza del terreno, seguendo le indicazioni delle normative UNI EN 40.

After positioning of the tube for main cable max 60 mm in the centre of the plate. Prepare the reinforced concrete footstall deep 0,7m and the side 1m. The dimensions of the concrete footstall can be optimized according to the ground properties and in compliance with UNI EN 40 norms.

plinto di cemento
 concrete footstall

